


Tehnicki list

Nosač kablova SKSU 110 FT

Broj artikla: 6064965

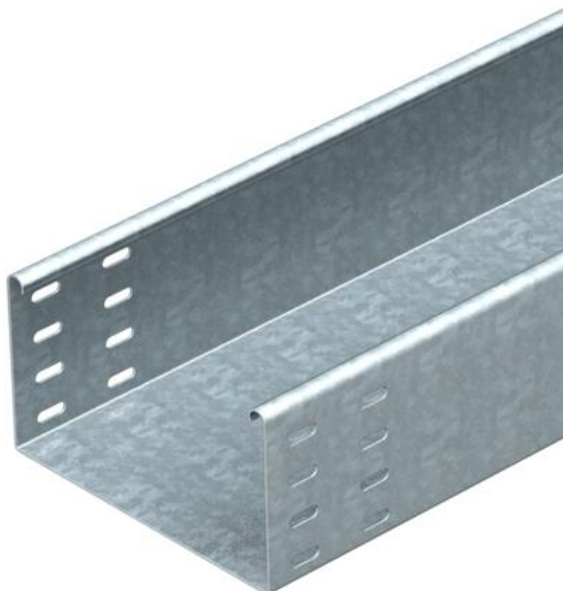

SKSU 110 = sistem za velika opterećenja, pun, sa 110 mm bočne visine.
Nosač kablova je obostrano opremljen perforacijama za povezivanje.
Odgovarajuće prave spojnice se naručuju posebno.
Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6064965
Tip	SKSU 150 FT
Oznaka 1	Neperforirani nosač kablova
Oznaka 2	neizbušen, sa spojnim otvorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	925 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	19,2981 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova SKSU 110 FT

Broj artikla: 6064965



Dimenzije

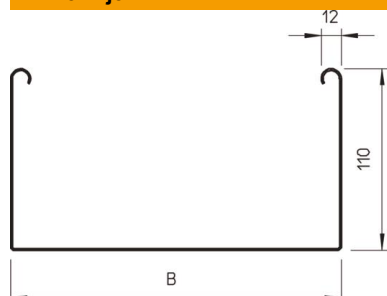

Dimenzije	110 x 500
Dužina	3.000 mm
Dužina	10 ft
Širina	500 mm
Širina	20 in
Visina	110 mm
Visina	4 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija B	500 mm




Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO otvor	ne
Korisni presek	548 cm ²
Korisni presek	54800 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	ne
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafo

Zat'azhenie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	4 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	3 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	2,4 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	1,76 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,2 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	0,84 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,8 kN/m

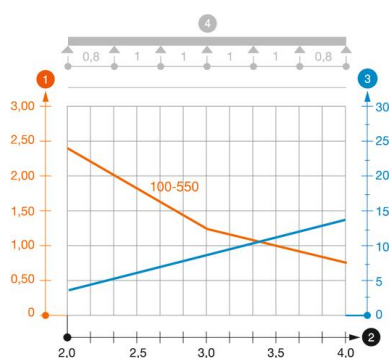

Dijagram opterećenja Nosač kablova tipa SKSU 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona